



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.04.2018

№ 1392-р/кр

Красноярск

**Органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица**

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Бархатовский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" (ИНН 2404005791).
2. Место нахождения: 662524, Красноярский край, Берёзовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 10А; место фактического осуществления деятельности: 662524, Красноярский край, Берёзовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 10А.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
 - 3.1. Бобылева Андрея Сергеевича, государственного инспектора отдела по надзору в электроэнергетике.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного энергетического надзора (313853436).
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проверки выполнения пунктов 1-30 ранее выданного предписания №10/235-Э от 06.06.2017г., срок которых истекает 06.06.2018г.

Задачей настоящей проверки является: проверка фактического выполнения пунктов 1-30, указанных в предписании №10/235-Э от 06.06.2017г., в установленные сроки.

7. Предметом настоящей проверки является выполнение пунктов 1-30 предписания №10/235-Э от 06.06.2017г.

8. Срок проведения проверки: 13 рабочих дней.

К проведению проверки приступить: с 13.06.2018 г.

Проверку окончить не позднее: 29.06.2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

9.1. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

9.2. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401;

9.3. Положение о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы, нарушение которых указано в проверяемых пунктах выданных предписаний от № 10/235-Э от 06.06.2017г., содержащиеся в Перечне нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел I технологический, строительный, энергетический надзор), утвержденном Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.07.2017 № 254, а также в Перечнях правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 года № 421.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Рассмотрение, изучение, анализ документов юридического лица: с 13.06.2018 г. по 29.06.2018г.

11.2. Проведение осмотра и обследование территорий, зданий, строений, сооружений, в части устранения выявленных нарушений в соответствии с предписанными мероприятиями: с 13.06.2018 г. по 29.06.2018г.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, необходимых для проведения проверки:

12.1. Положение о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610;


12.2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015г. № 38.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие выполнение мероприятий предусмотренных пунктами 1-30 ранее выданного предписания №10/235-Э от 06.06.2017г., срок которых истекает 06.06.2018г.

Заместитель руководителя

Государственный инспектор
Бобылев А.С., т. 226-32-18

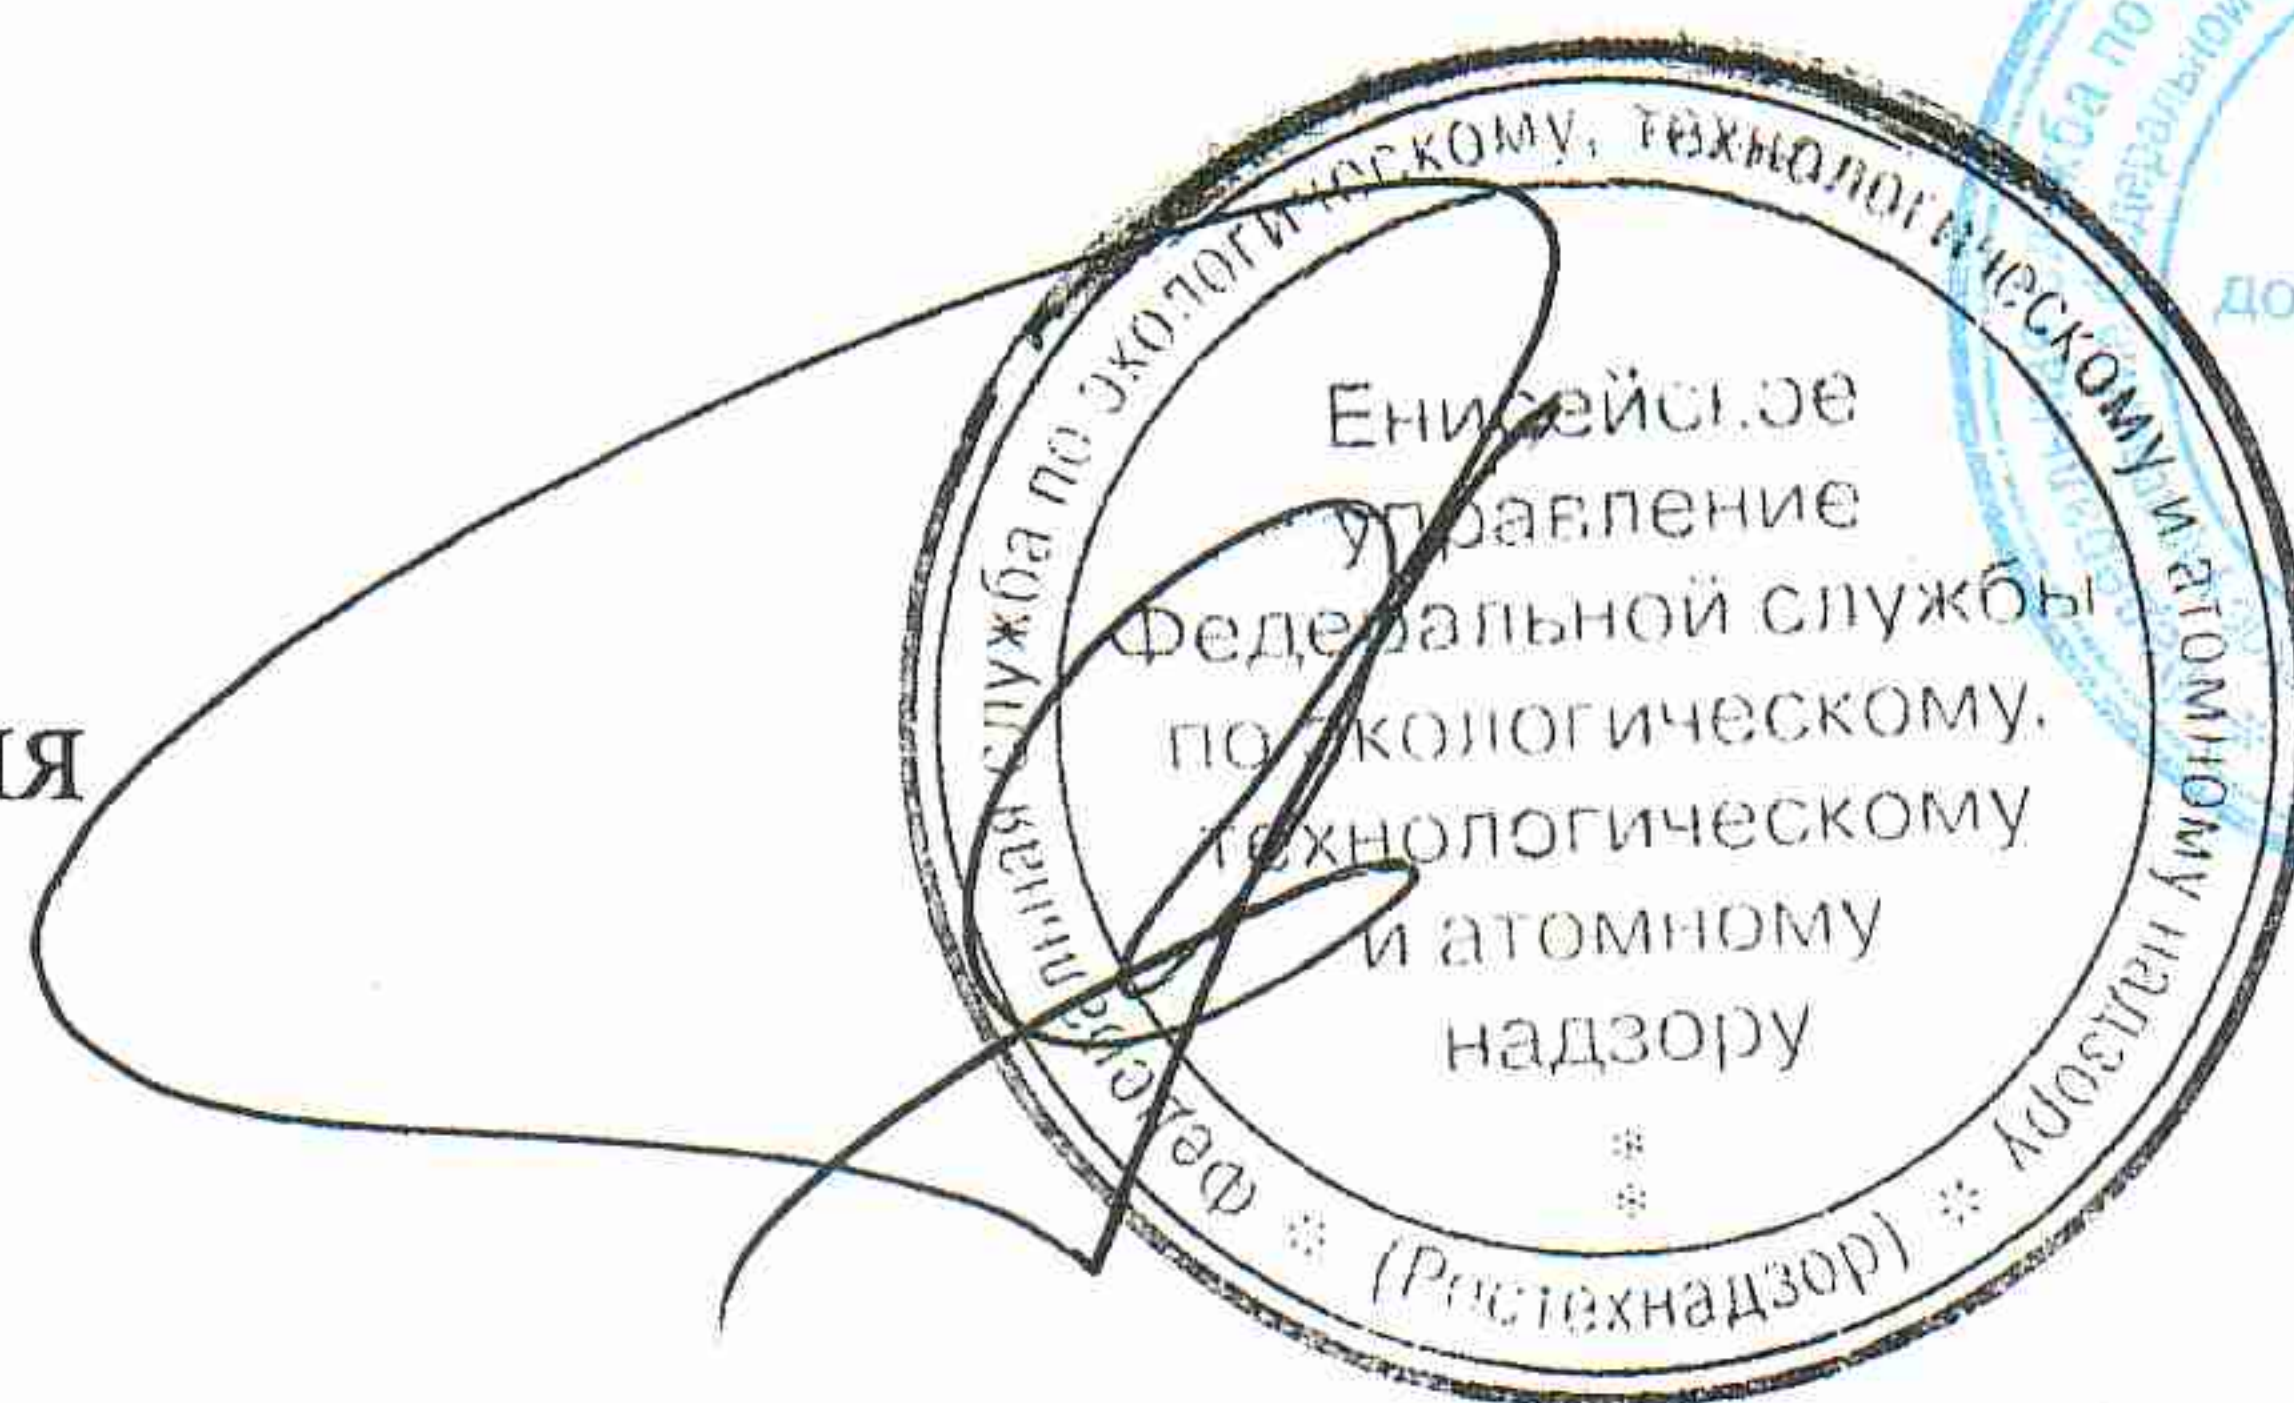

П.Я. Герман

Степанов
/и/



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662524, Красноярский край,
Берёзовский район, с. Бархатово,
ул. Ленина, 10А.
(место составления акта)

29.06.2018 г.
(дата составления акта)

15:00 час.
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/299/1392/2018**

По адресу: 662524, Красноярский край, Берёзовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 10А.

На основании Распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.04.2018 г. № 1392-р/кр была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Бархатовский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" (далее по тексту – МБДОУ «Бархатовский детский сад»).

Дата и время проведения проверки: с 13.06.2018 по 29.06.2018 г.

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейским управлением Ростехнадзора).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий МБДОУ «Бархатовский детский сад» _____ *Н.А. Денькина*
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:
Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Бобылев А.С.

В ходе проведения проверки установлено:

Проведена проверка выполнения п. 1-30 ранее выданного предписания № 10/235-Э от 06 июня 2017г., выданного по результатам плановой проверки МБДОУ «Бархатовский детский сад» в рамках Федерального государственного энергетического надзора.


- всего пунктов предписания: 31 пункт;
- не подошёл срок исполнения: 1 пункт;
- выполнено в установленный срок: 30 пунктов.
- не выполненных в срок мероприятий нет, выполнение пунктов предписания, согласно установленных сроков: 100%.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

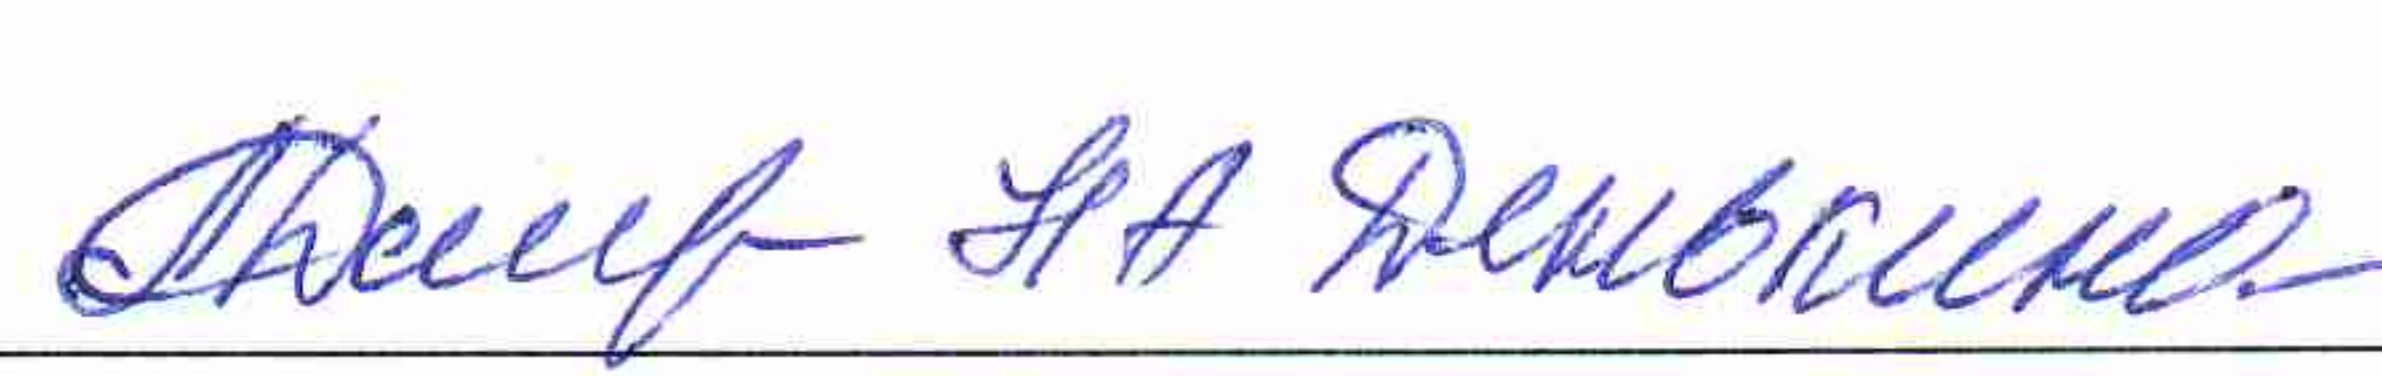

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике

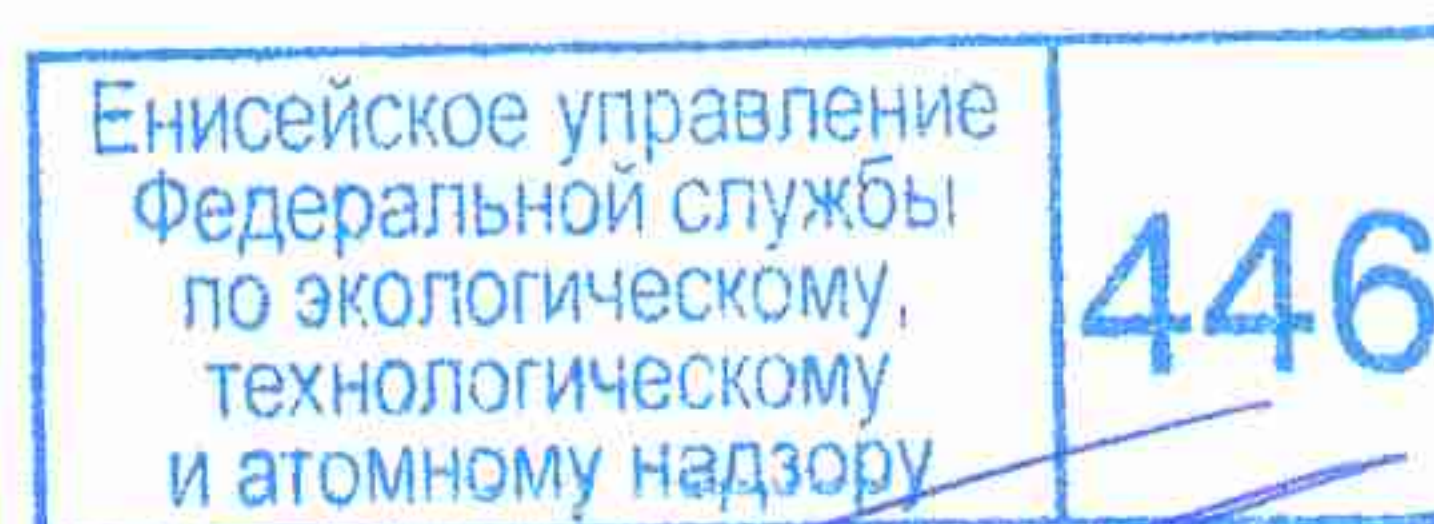



(подпись)

А.С. Бобылев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ
«Бархатовский детский сад»





(подпись)

Н.А. Денькина

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)